



Wymienić instalację c.o. w pomieszczeniu sanitariatu. Nowa instalacja -w wykonaniu krytym

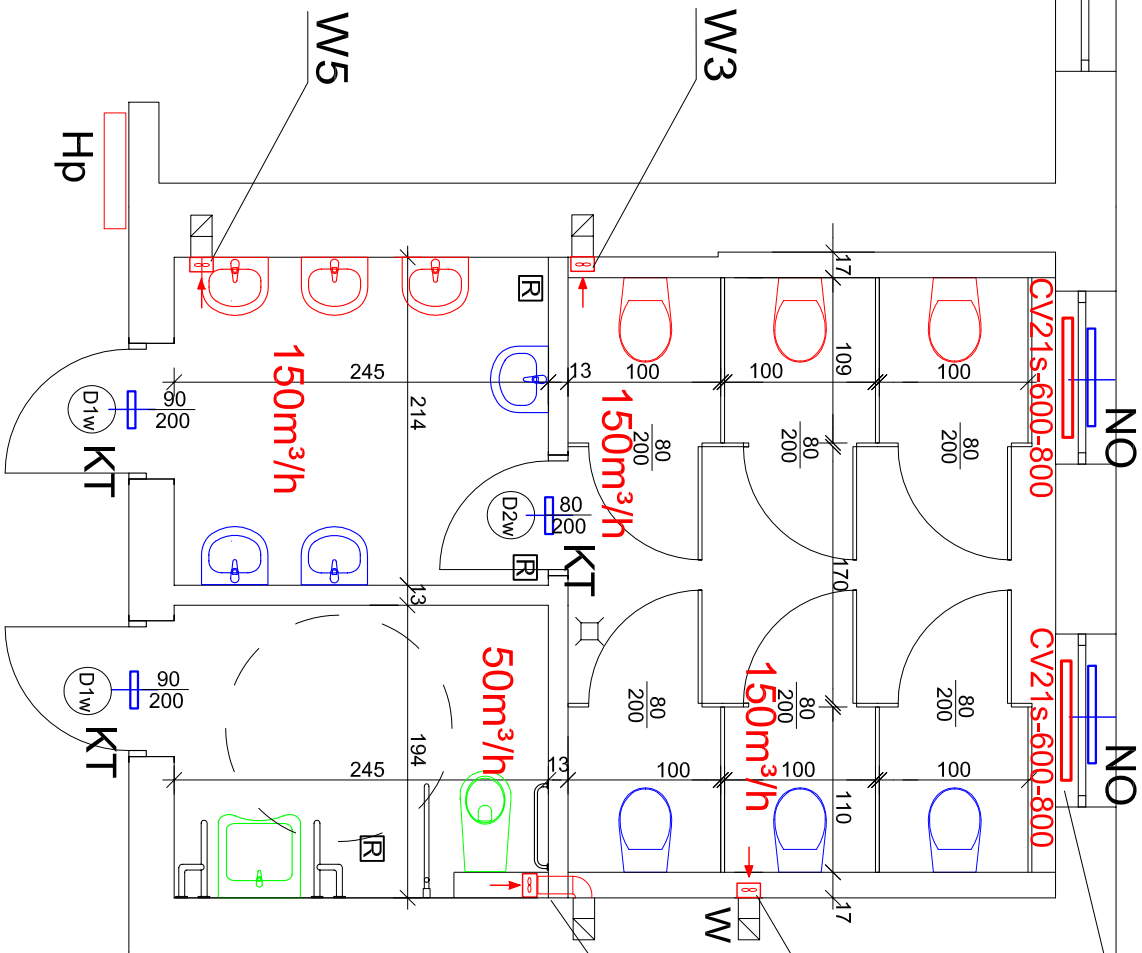

LEGENDA

- W1, W2: Wentylator łazienkowy E-style T 100; 14W/230V; prod. Danfoss; Wentylator z opóźnieniem czasowym, sprzężony z włącznikiem światła
- W3, W4: Wentylator łazienkowy E-style 150; 25W/230V; prod. Danfoss; Wentylator o działaniu ciągłym
- W5: Nawietrzak okienny manualny, SM Tip Vent usytuowany w górnej części rany okiennej (szer x wys x głęb) 430 x 21 x 23 prod. BROOKVENT
- NO: Grzejnik stalowy płytowy, zaworowy PURMO
- CV21s-600-800: Kratka transferowa o przekroju minimum 0,022m² usytuowana w dolnej części drzwi

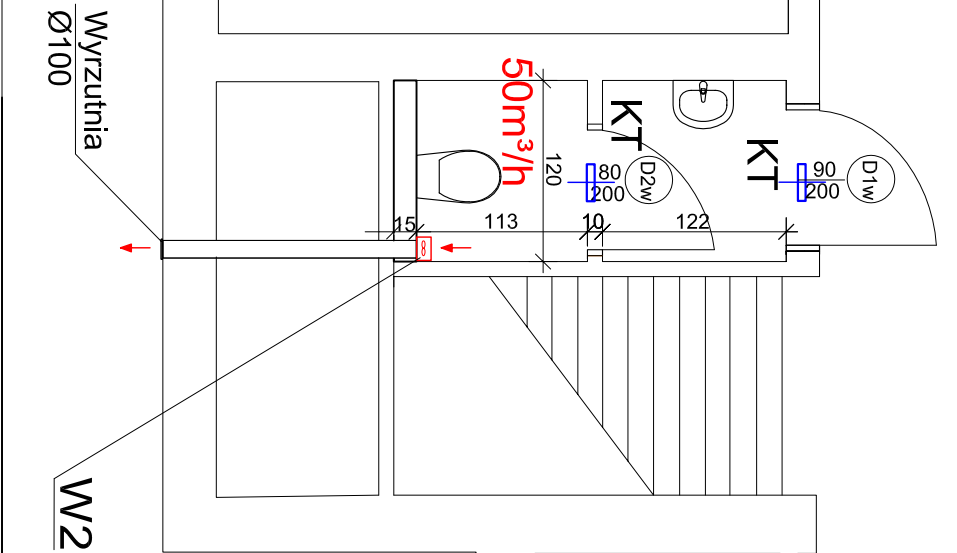

40-056 KATOWICE ul.Jordana 25, tel/fax: 32 2578730; 601800564 samprojekt@autograf.pl					
INWESTOR	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Porębie, ul. Wiedzy 3, 42-480 Poręba				
OBIEKT	Działka nr: 4766/5; jedn. ewid. 241601_1 Poręba; obręb 0001 Poręba				
TEMAT	Remont sanitariatów - instalacja wod-kan. i wentylacji				
TYTUŁ	Rzut parteru - instalacja wentylacji				
RYSUNKU	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY				
ETAP	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY				
ZESPÓŁ	IMIE i NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIS	SKALA	5
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Anna Uziębło	358/91		1:50	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Krystyna Mędrak	284/87		Maj 2018	

ANNA UZIĘBŁO
Pracownia Projektowo - Usługowa